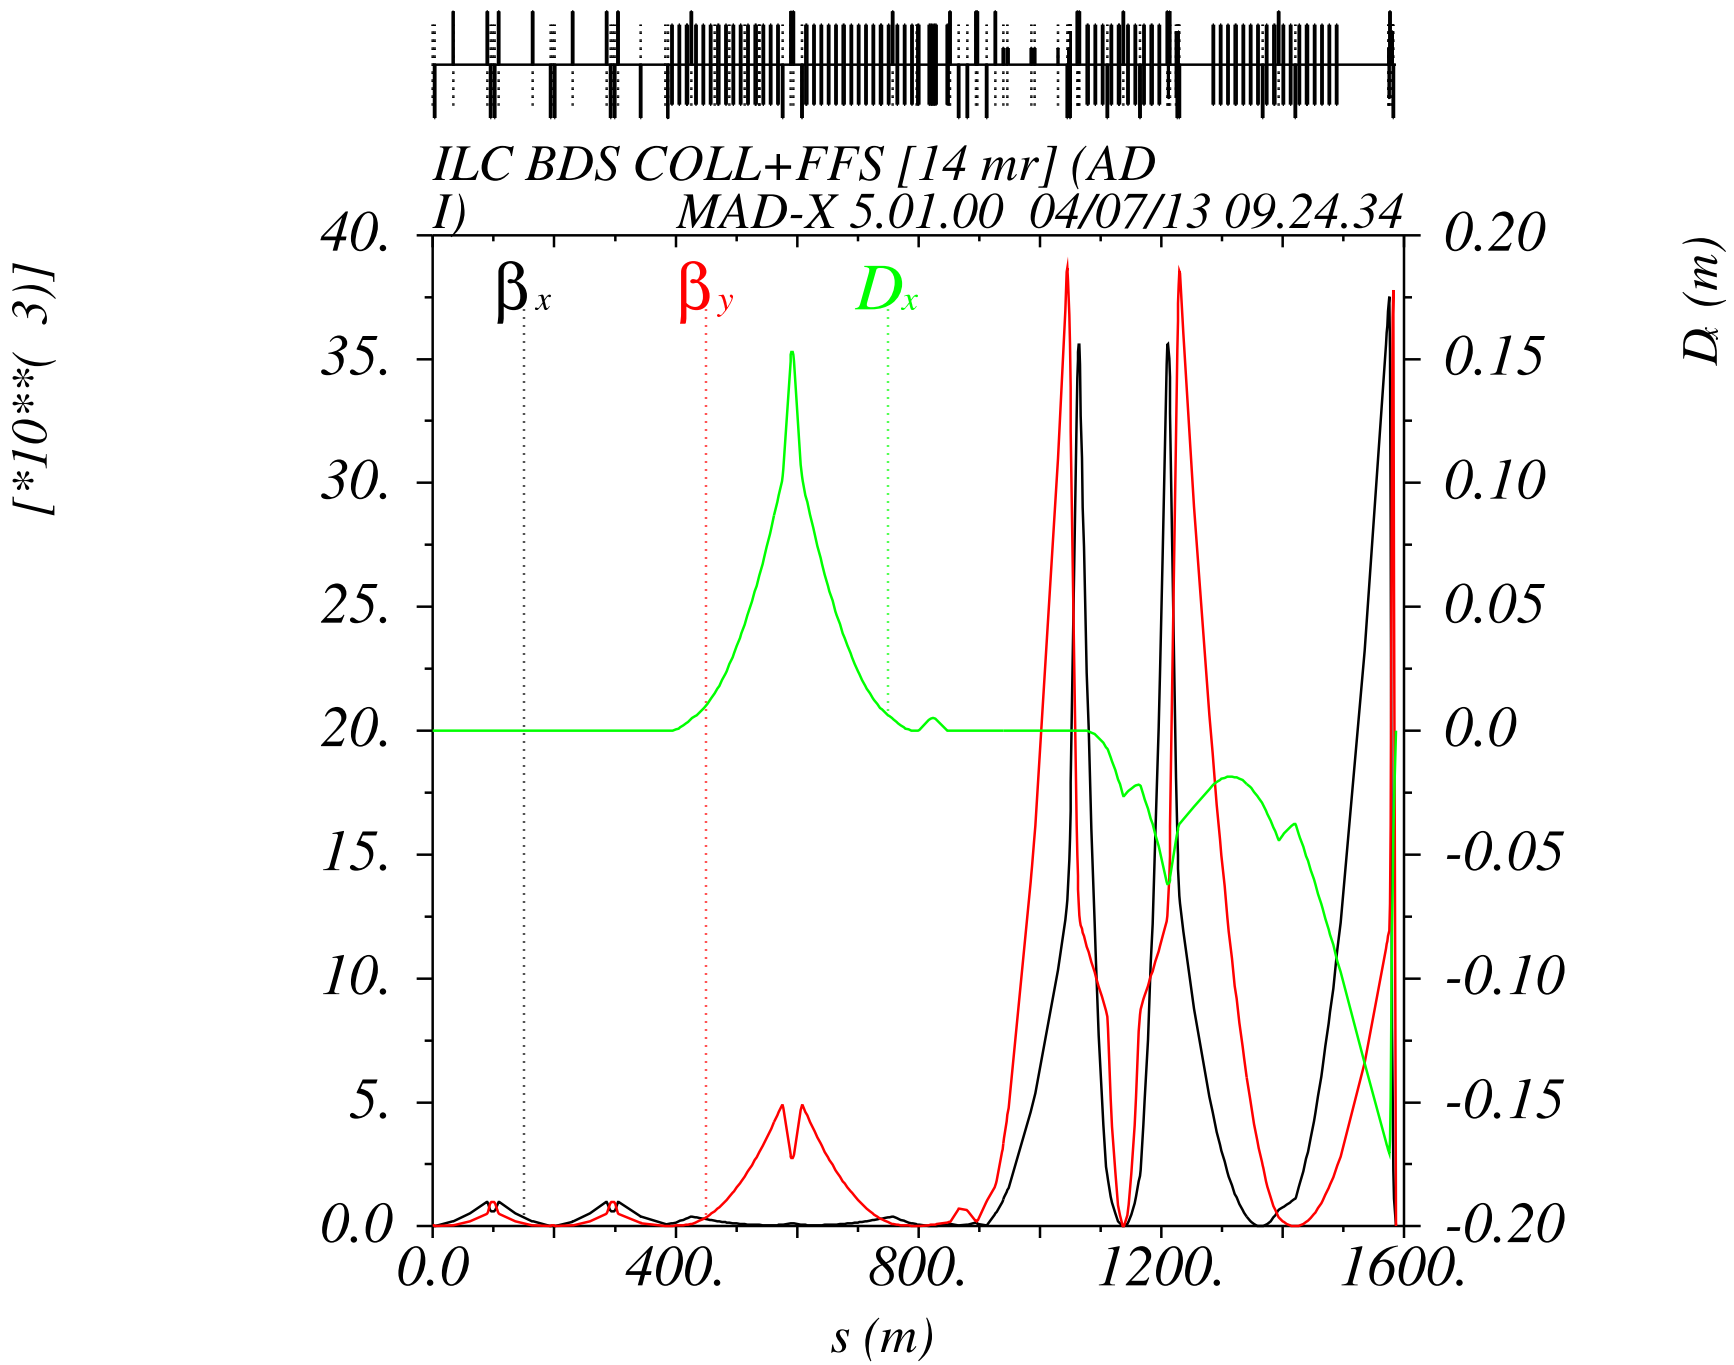
ILC BDS COLL+FFS [14 mr] (AD
I)
MAD-X 5.01.00 04/07/13 09.24.34
[*10**(3)]
βx
βy
Dx
Dx (m)
40.
35.
30.
25.
20.
15.
10.
5.
0.0
0.20
0.15
0.10
0.05
0.0
-0.05
-0.10
-0.15
-0.20
0.0
400.
800.
1200.
1600.
s (m)