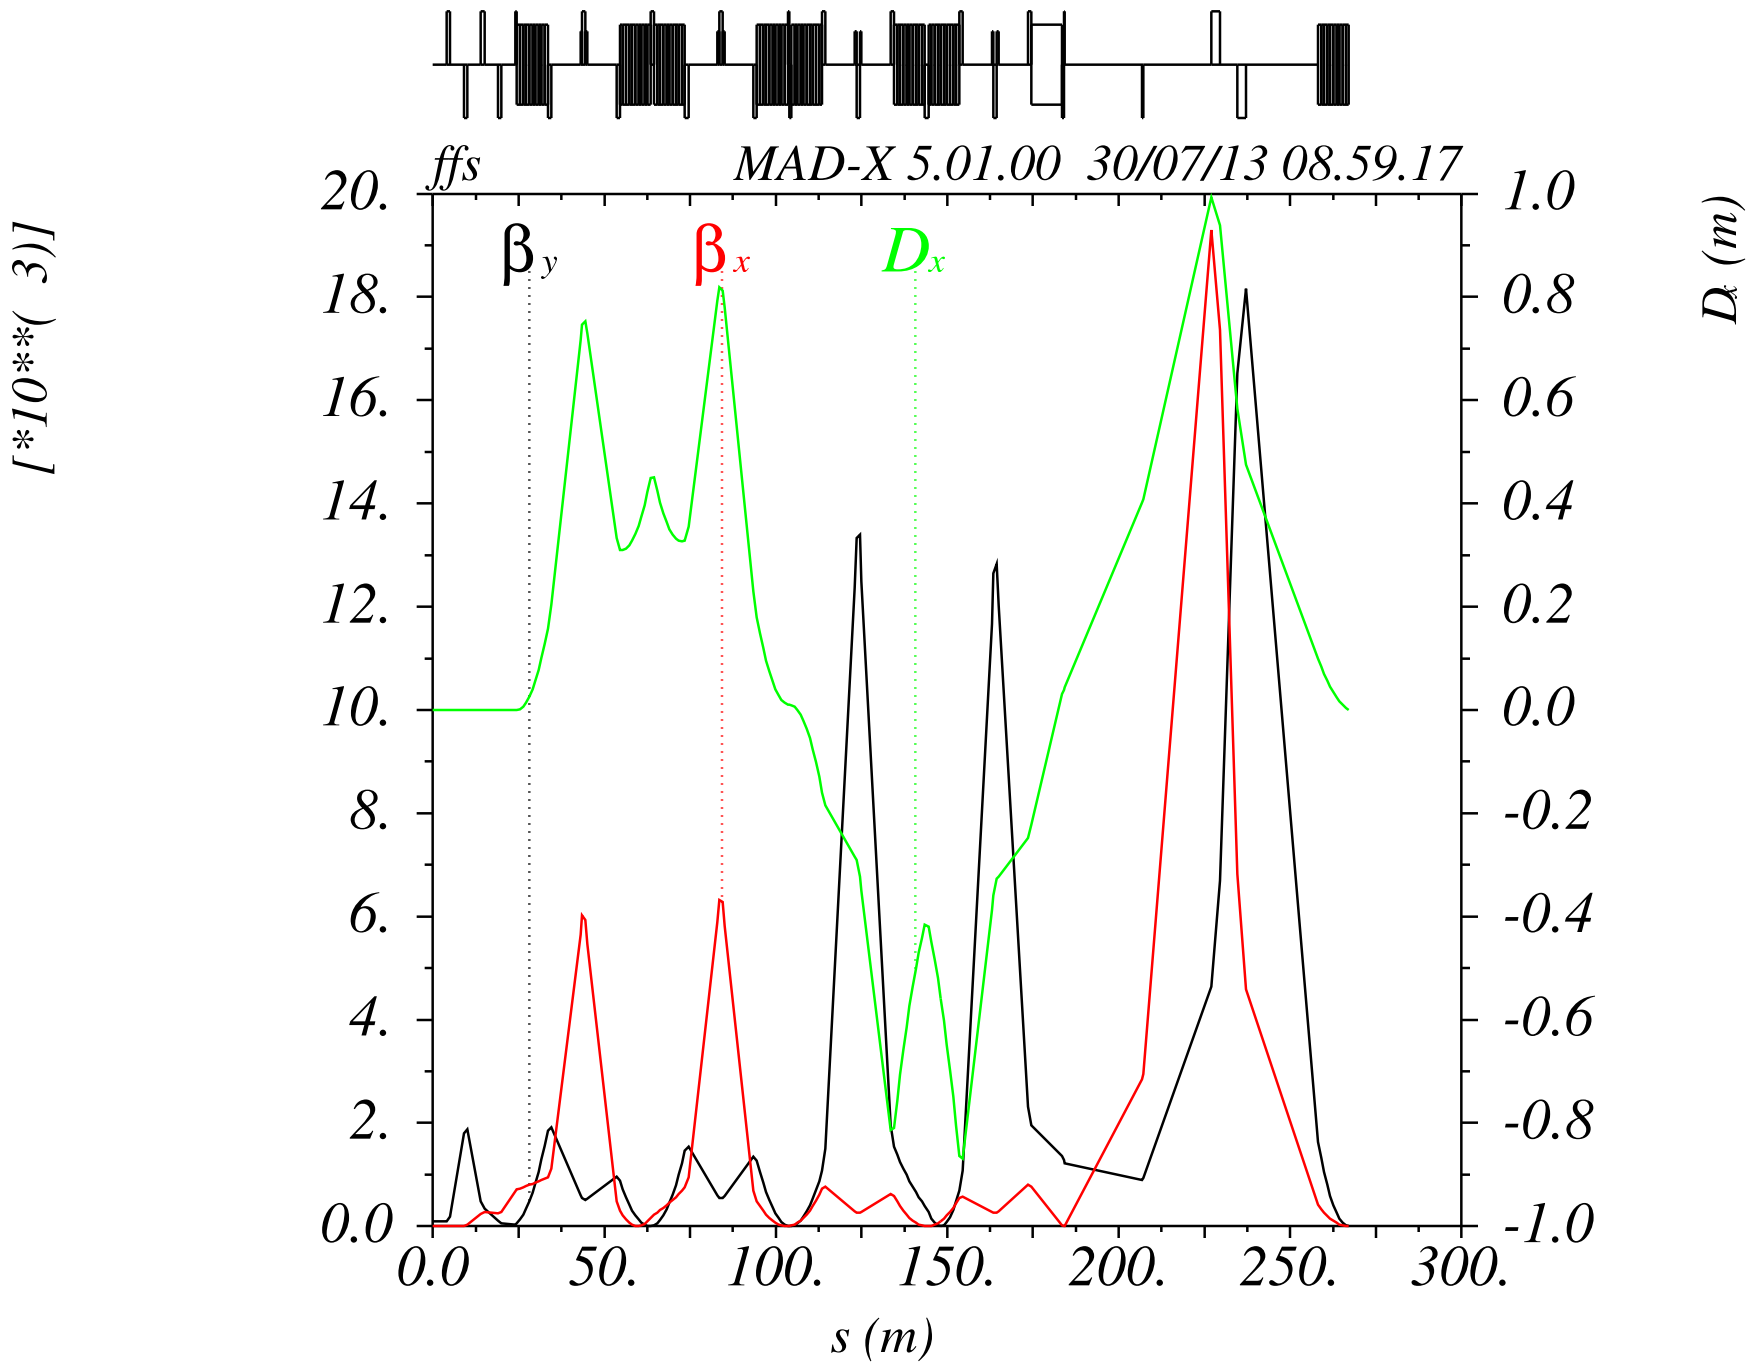
ffs
MAD-X 5.01.00 30/07/13 08.59.17
[*10**(3)]
βy
βx
Dx
Dx (m)
20.
18.
16.
14.
12.
10.
8.
6.
4.
2.
0.0
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
0.0
50.
100.
150.
200.
250.
300.
s (m)

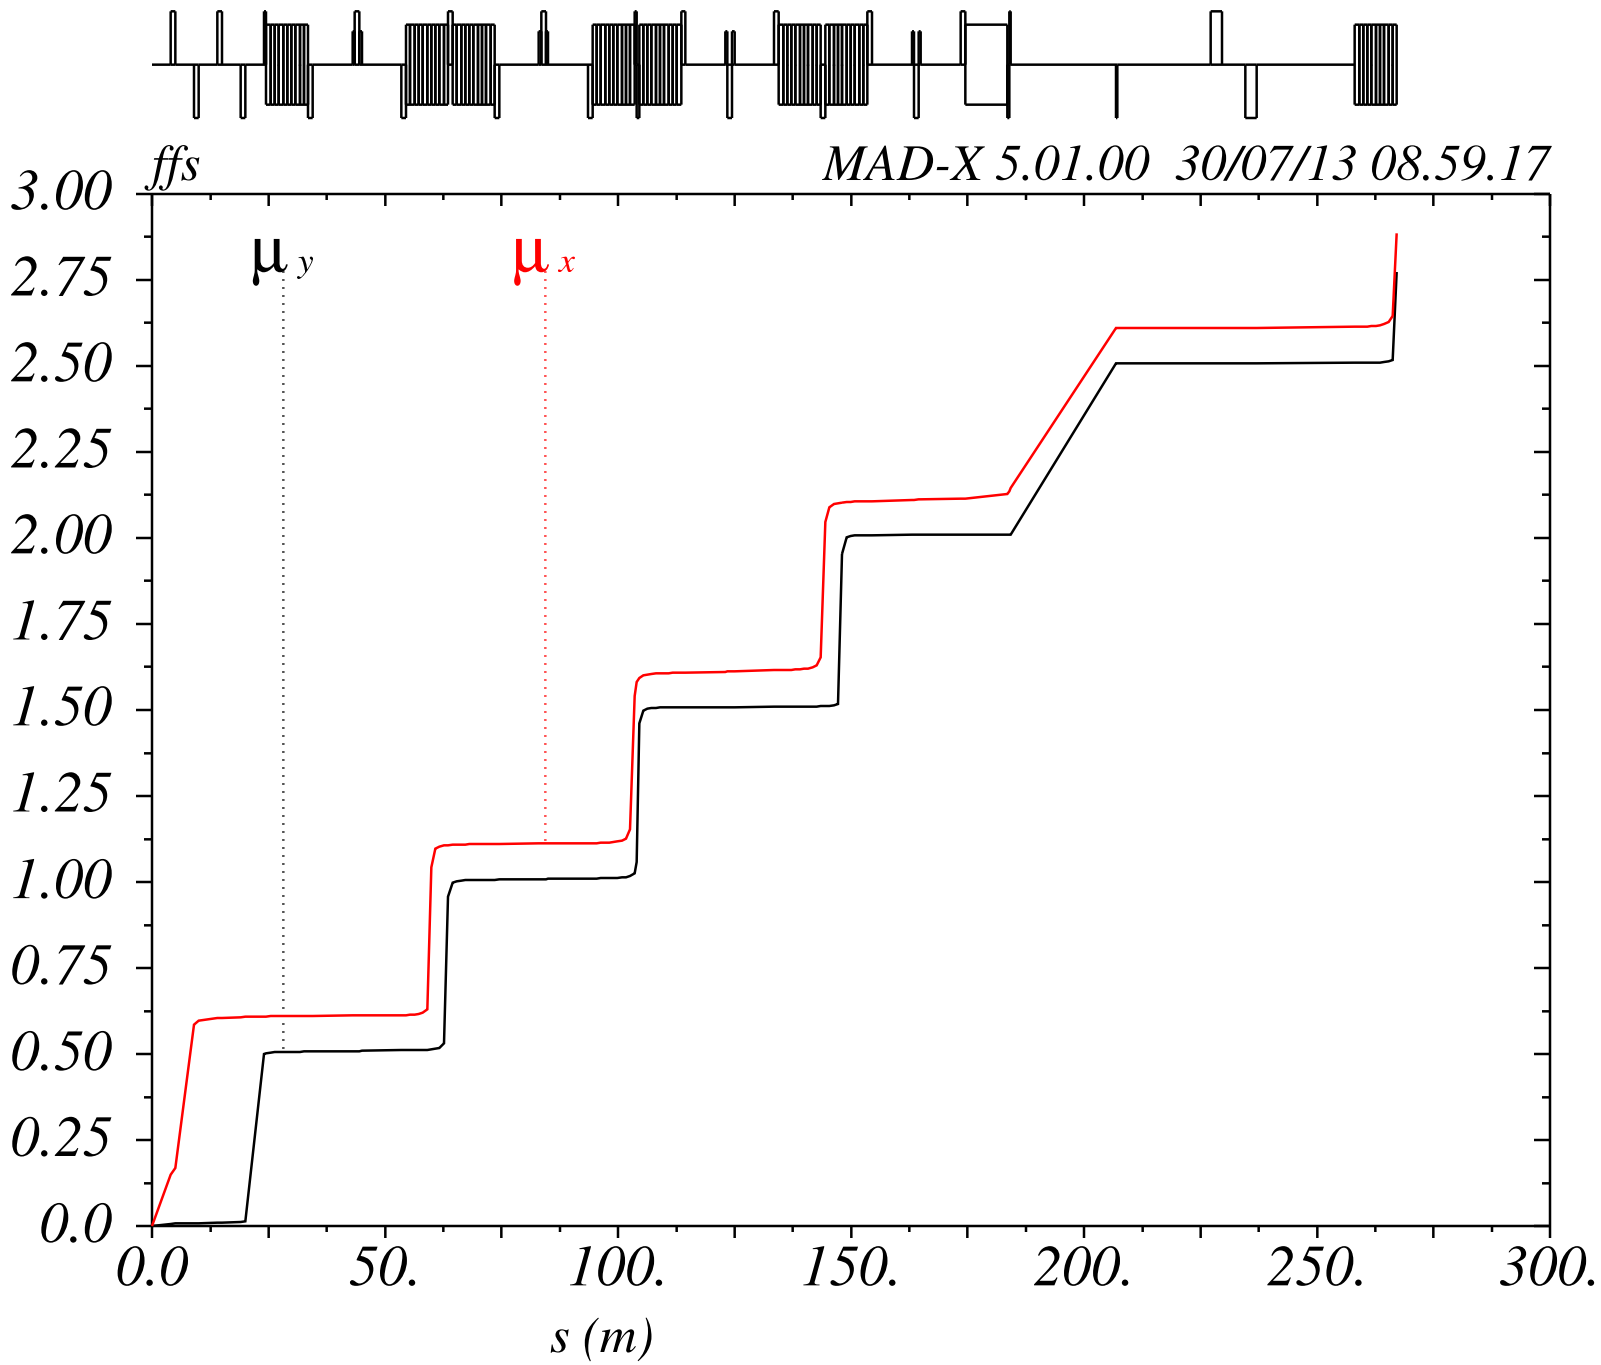
ffs
MAD-X 5.01.00 30/07/13 08.59.17
μ y
μ x
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.0
0.0
50.
100.
150.
200.
250.
300.
s (m)