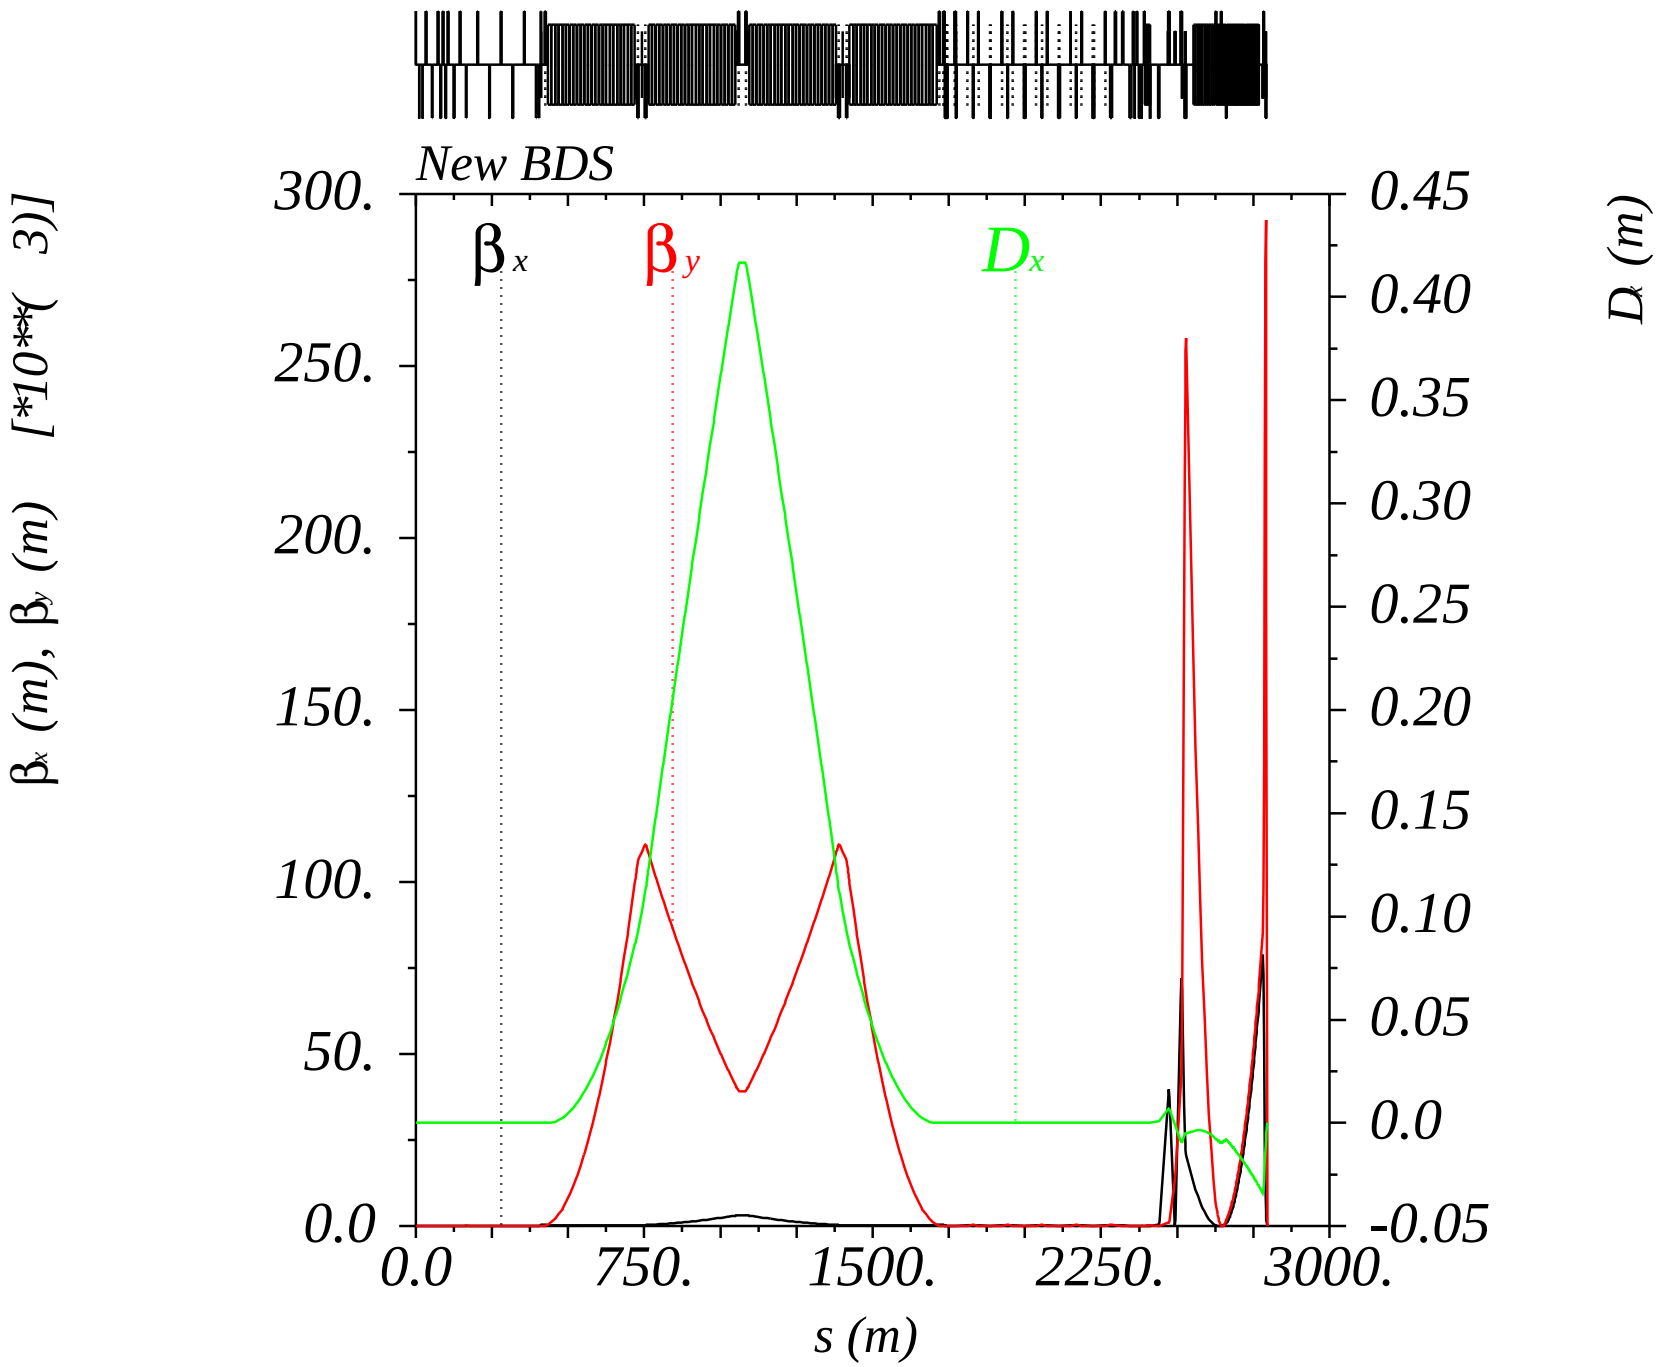
New BDS
βx
βy
Dx
300.
250.
200.
150.
100.
50.
0.0
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.0
-0.05
0.0
750.
1500.
2250.
3000.
s (m)
βx (m), βy (m) [*10**( 3)]
Dx (m)

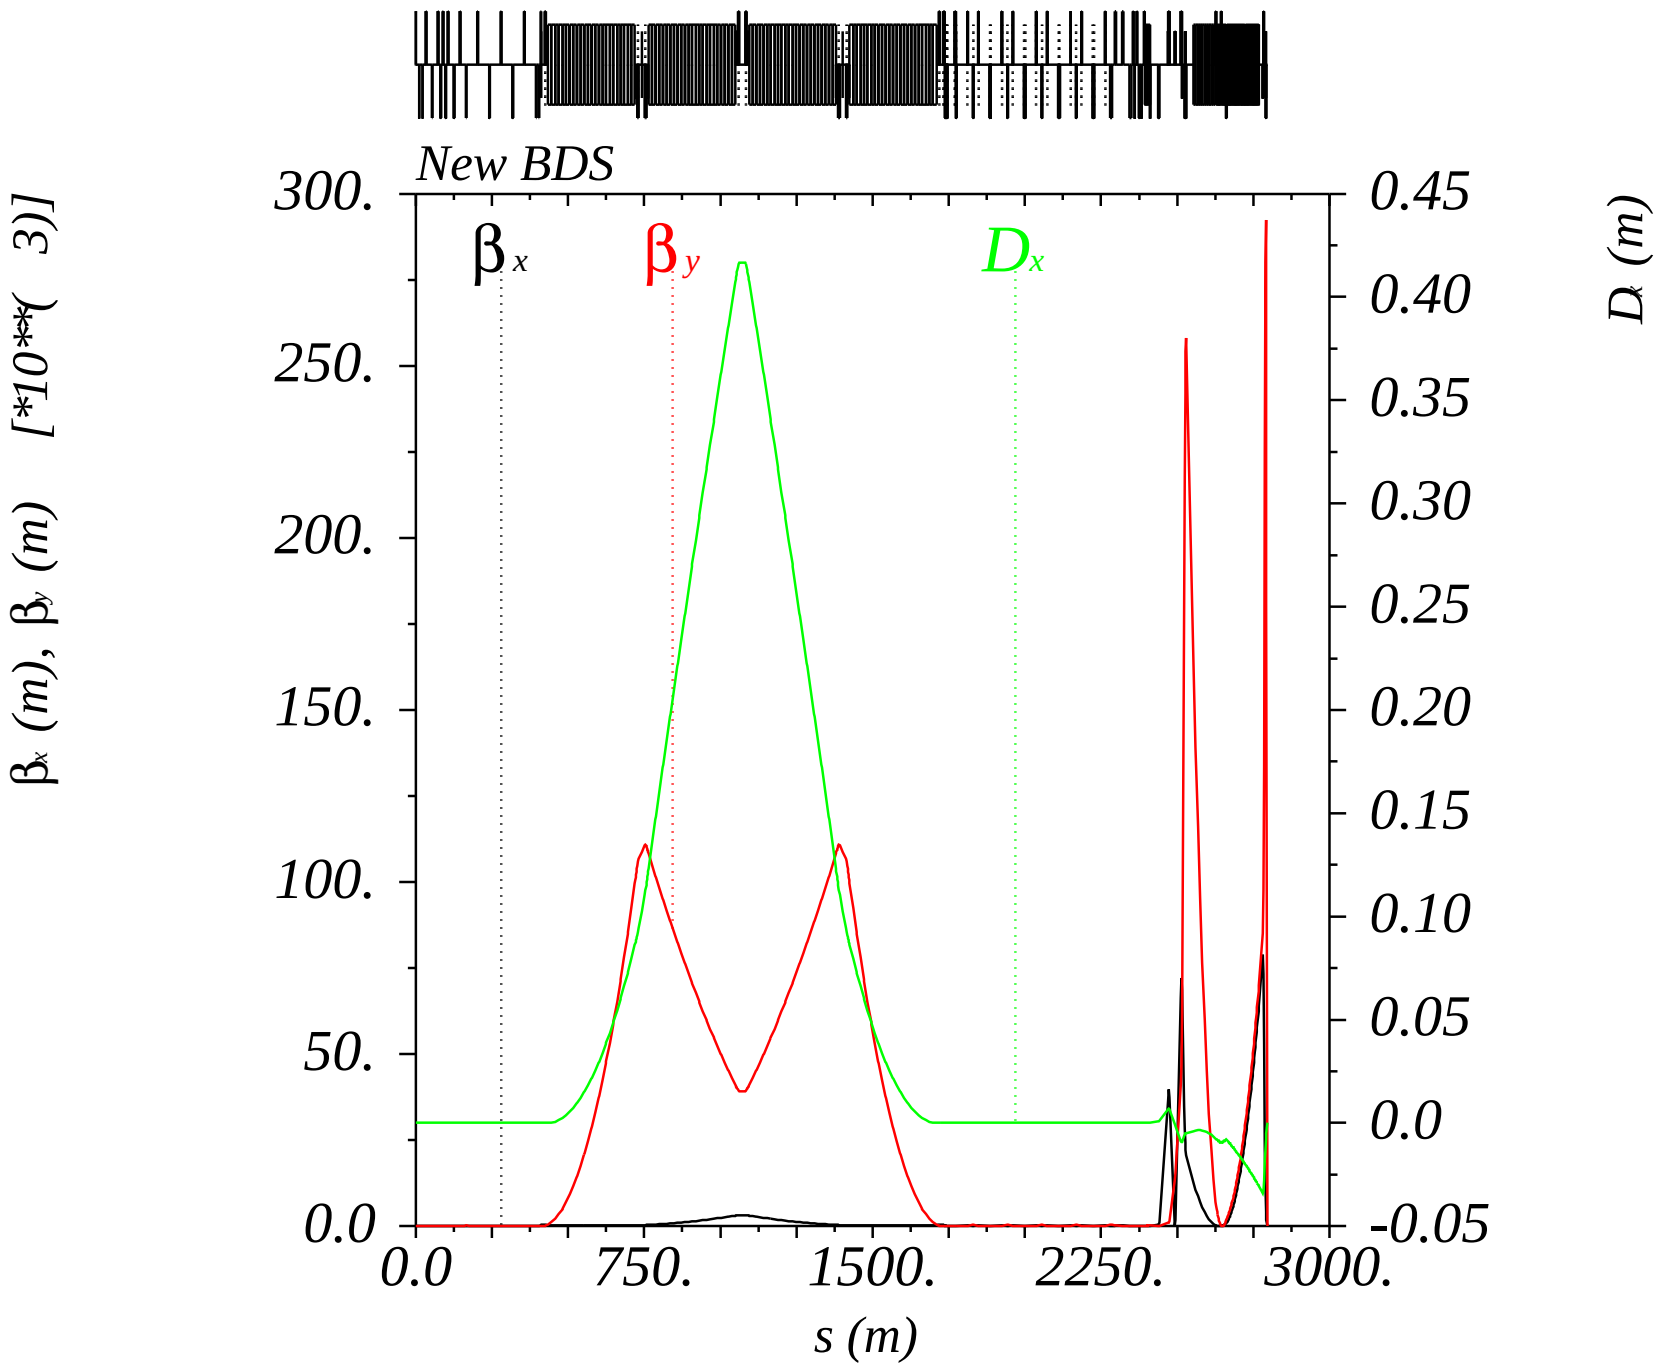
New BDS
βx
βy
Dx
300.
250.
200.
150.
100.
50.
0.0
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.0
-0.05
0.0
750.
1500.
2250.
3000.
s (m)
βx (m), βy (m) [*10**( 3)]
Dx (m)